


# Терминология

Позиция 3

упор в позиции МАКС

Позиция 1

упор в позиции МИН

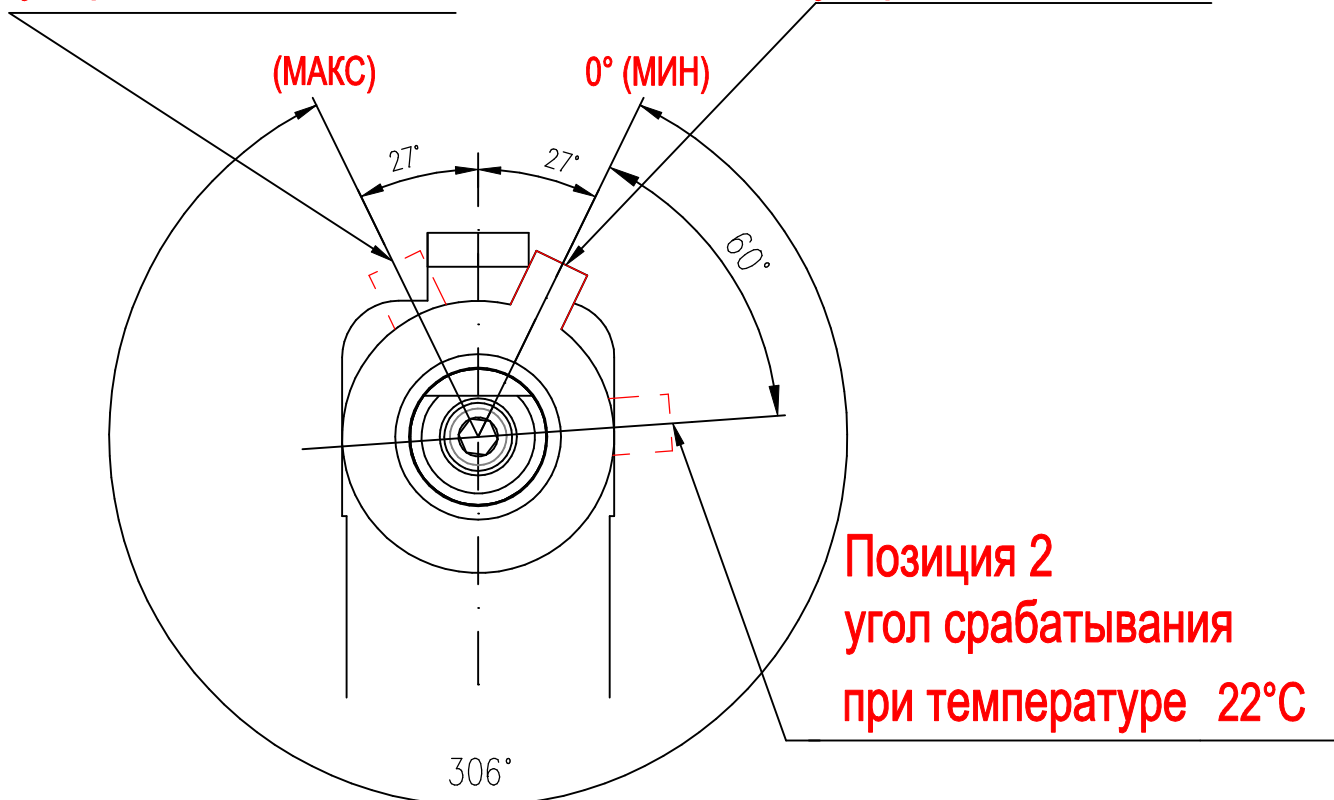

Диапазон поворота  
регулирующего винта

## Пример

Температурный диапазон термостата

-20°C до 210°C±15K

Регулирующий угол установки термостата

0-306°

Включающая (выключающая) температура в позиции МИН

-20°C±20K

Угол срабатывания при 22°C (поз. 2)

60°±15°

Выключающая (включающая) температура в позиции МАКС

210°C±15K

Коммутационный гистерезис

10-25K